Aan: LANCKRIET NV
kopie t.a.v.: mevr. Sandra Vande Weghe
adres: GALLATASSTRAAT 1
8755 RUISELEDE
aantal blz: 2

VERSLAG 2 10/2017
LANCKRIET NV
VOLGENS MILIEUWETBOEK VLAREM II
H.5.17 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Geachte ,

Hierbij bezorg ik U het verslag van de keuringen in 10/2017 van de tankinstallaties bij de firma LANCKRIET NV, gallatasstraat 1 in Ruiselede.

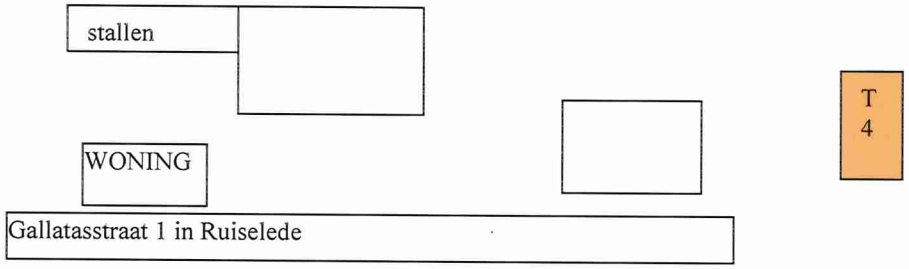

In de hoop U hiermede volledig van dienst te zijn verblijf ik U hoogachtend.

Vriendelijke groeten.

ing. Deferme Ivan

erkend milieudeskundige
discipline opslag gevaarlijke produkten 2000/H050
discipline bodemcorrosie 2002/K036

ing.IVAN DEFERME
TER LINDEN 28 8900 IEPER
TEL: 057/20 75 40
FAX: 057/36 01 04
ERKENNINGSNUMMERS
BTWNR: BE 472.921.322
HRNR: 38445
REKNR: 738-0022833-60
DATUM: 10/2017
2000/H050 en 2002/K036

	DUBBELWANDIG METAAL BOVENGRONDS	
GEGEVENS TANK 4		
CONSTRUCTEUR	**AJK**	
SERIENUMMER	**6082**	
BOUWJAAR	**2001**	
PROTOTYPEKEURING	**CP H002 60**	
INHOUD IN LITER	**40000 L**	
PRODUKT	**DIESEL GHS02**	
KLASSE	**2**	
TOEPASSING	**STOOKOLIE VOOR DROGERS**	
ALGEMEEN ONDERZOEK VLAREM II ART.5.17.3.16	**INDIENSTSTELLING**	
1° beperkt onderzoek		
1)inzage vorig verslag	**EERSTE KEURING**	
2)goede staat overvulbeveiliging	**SONDE OK**	
3)onderzoek zichtbare/organoleptishe verontreiniging buiten de houder	**OK**	
4)algemene staat van de installatie		
a)opsporen van lekken/lekaanwijzingen lekdetektiesysteem	**ANTIVRIESSYSTEEM IS NIET ELEKTRISCH AANGESLOTEN/ AANSLUITDARM IS STUK**	**XXXX**
b)onderzoek staat platen/verbindingen/ stompen van de houder	**OK**	
c)onderzoek staat toebehoren/afsluiters/ temperatuur-/drukmeters…	**OK**	
d)onderzoek drukbeveiligings en alarmtoestellen	**OK**	
e)onderzoek staat buitenbekleding	**OK**	
f)onderzoek funderingen/steunblokken/ stabiliteit/afwatering	**OK**	
g)onderzoek inkuiping(inhoud,dichtheid, verontreiniging,peilputten…)	**OK**	
h)onderzoek staat leidingen en toebehoren	**ER ZIJN ONDERGRONDSE LEIDINGEN IN EEN GAINE**	
Voor vertikale houders:		
a)niet destruktief onderzoek	**NIET VAN TOEPASSING**	
b)zetting bepalen	**NIET VAN TOEPASSING**	
2°onderzoek staat binnenwand	**NIET VAN TOEPASSING**	
3°voor vertikale houders	**NIET VAN TOEPASSING**	
a)onderzoek staat vakwerk,inwendige toebehoren….	**NIET VAN TOEPASSING**	
b)onderzoek bodemplaten	**NIET VAN TOEPASSING**	
c)onderzoek bodemvervorming	**NIET VAN TOEPASSING**	
4°drukproef op eventuele verwarmingspijpen	**NIET VAN TOEPASSING**	
BIJKOMENDE OPMERKINGEN:	**VULPUNT NOG TE BEKIJKEN---MOBIELE TANKPISTE**	**XXXX**
VERDERE EXPLOITATIE TOEGELATEN	**JA**	
MERKTEKEN	**ORANJE**	
	ONDERZOEK IS UITGEVOERD IN 10/2017 VOLGEND ONDERZOEK VOOR 04/2018	